

Memorando 5- 48.568/2024

De: Léa M. - SME-EMEB-FranciscaA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/09/2024 às 10:11:21

Setores envolvidos:

SME-DAAF, SME-DG, SME-EMEB-FranciscaA

EMEB FRANCISCA - TERMO DE REFERÊNCIA - MANUTENÇÃO EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR

Segue.

—
Léa Cristina Pereira da Trindade Marques
Secretário de Escola

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA_AR_CONDICIONADO.pdf

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de serviços de manutenção em Aparelho Condicionador de Ar (sala de aula Nº 05) da Unidade Escolar EMEB Francisca Arruda Fernandes, na Rua Aviação, 720 – Bairro Aviação – Araçatuba/SP.

2. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente termo de referência estabelece os requisitos necessários para contratação de empresa especializada em manutenção Aparelho Condicionador de Ar com a finalidade de:

a. Sala de Aula Nº 05

O reparo é uma necessidade urgente, considerando a importância do bem-estar e da saúde de nossos alunos e colaboradores. O ambiente escolar deve proporcionar conforto térmico adequado, especialmente em regiões de clima quente, onde o uso constante do ar-condicionado é essencial para manter uma temperatura agradável e propícia ao aprendizado. O calor excessivo pode afetar a concentração, o desempenho e até a saúde dos alunos, contribuindo para a desidratação e outros desconfortos físicos

Além disso, esta Unidade Escolar foi designada como ponto de votação nas Eleições Municipais de 06/10/2024. Para garantir que as instalações sejam adequadas para o atendimento da população, é essencial que o ar-condicionado esteja funcionando em perfeitas condições. O bom funcionamento do aparelho é fundamental para garantir que os participantes e colaboradores envolvidos no processo eleitoral tenham um ambiente confortável, atendendo às exigências mínimas de infraestrutura.

Portanto, solicitamos a aprovação deste reparo com a maior brevidade possível, de modo a garantir o conforto, a saúde e a segurança tanto dos alunos quanto da comunidade, especialmente em um período crítico como as eleições

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Problemas operacionais identificados na placa da condensadora e substituição do compressor do equipamento, conforme abaixo:

MARCA: Midea

MODELO: Split

PATRIMÔNIO: 92.498

CAPACIDADE: 30.000 BTUs

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO e PAGAMENTO: À vista.


5. ESTIMATIVA DE DESPESA: **R\$ 2.500,00**


Em anexo, seguem as foto do respectivo equipamento:









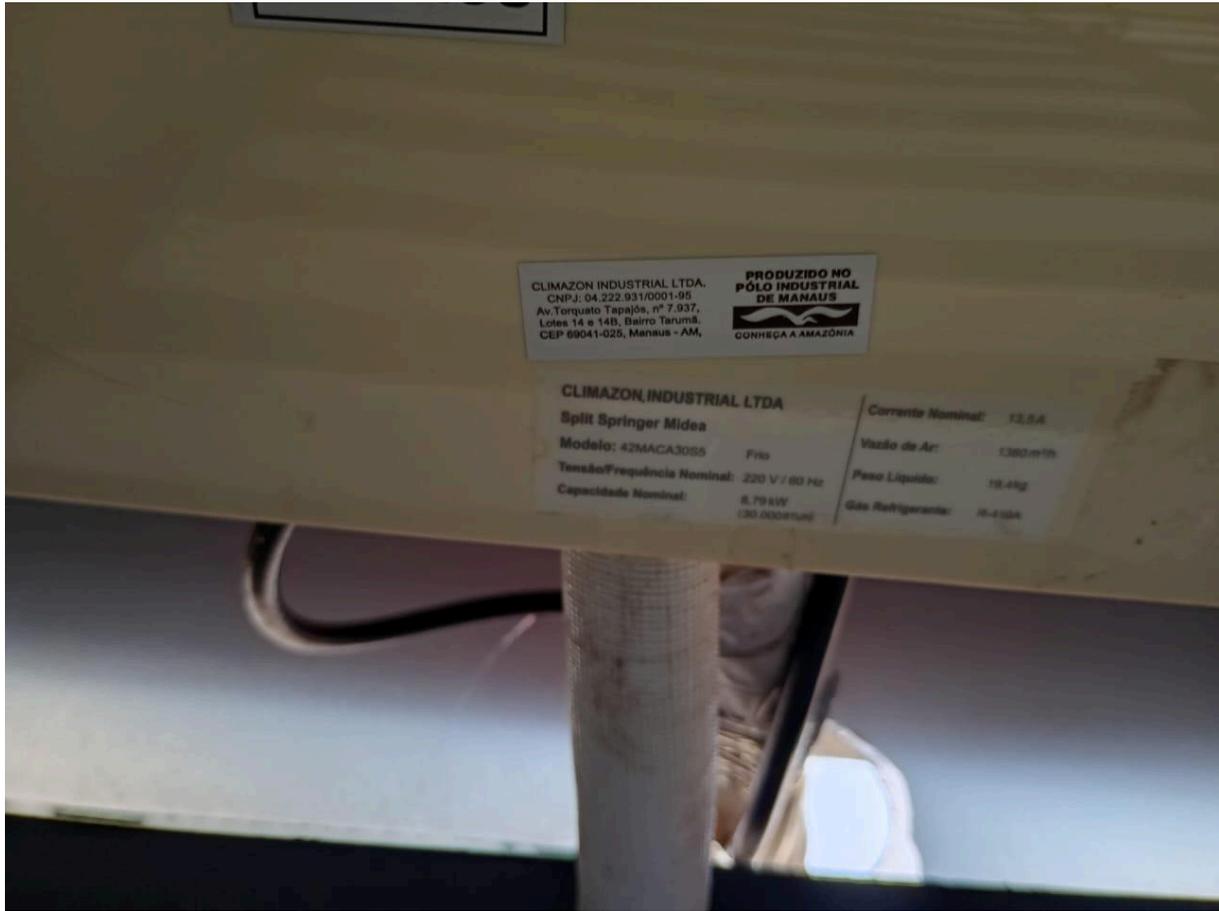

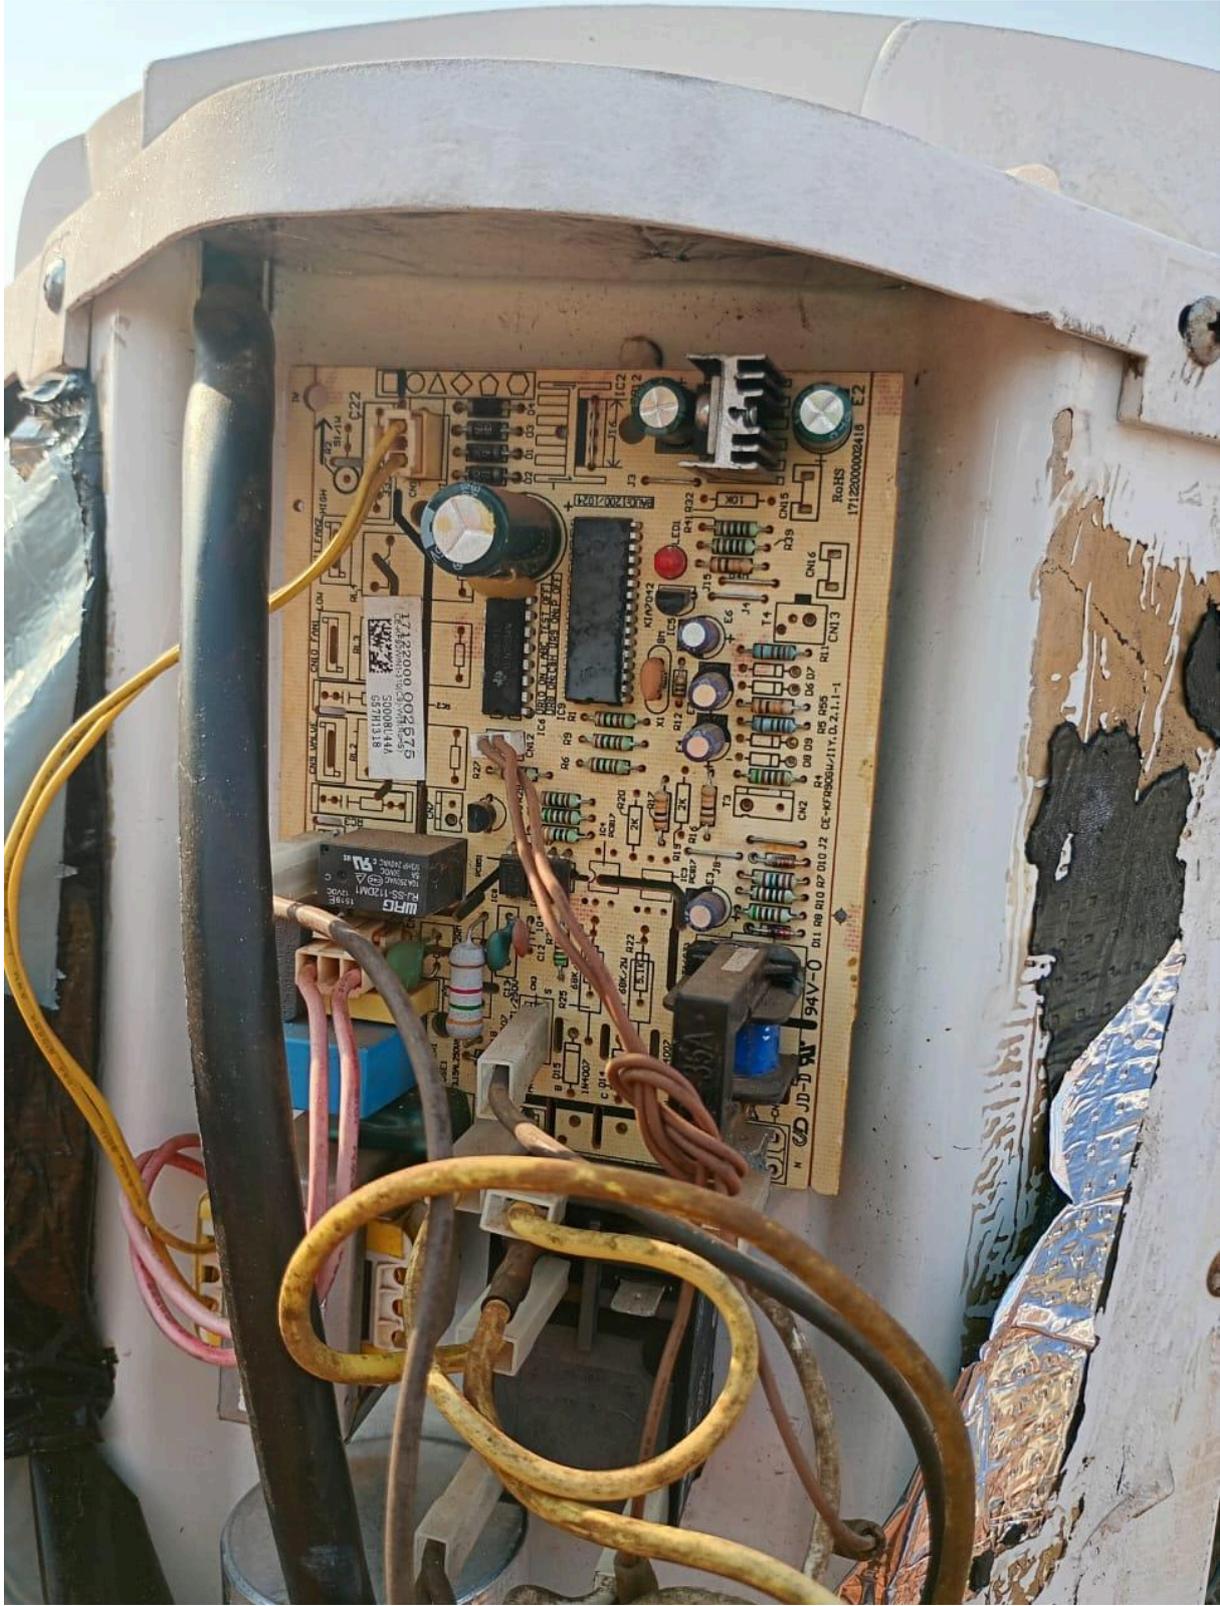

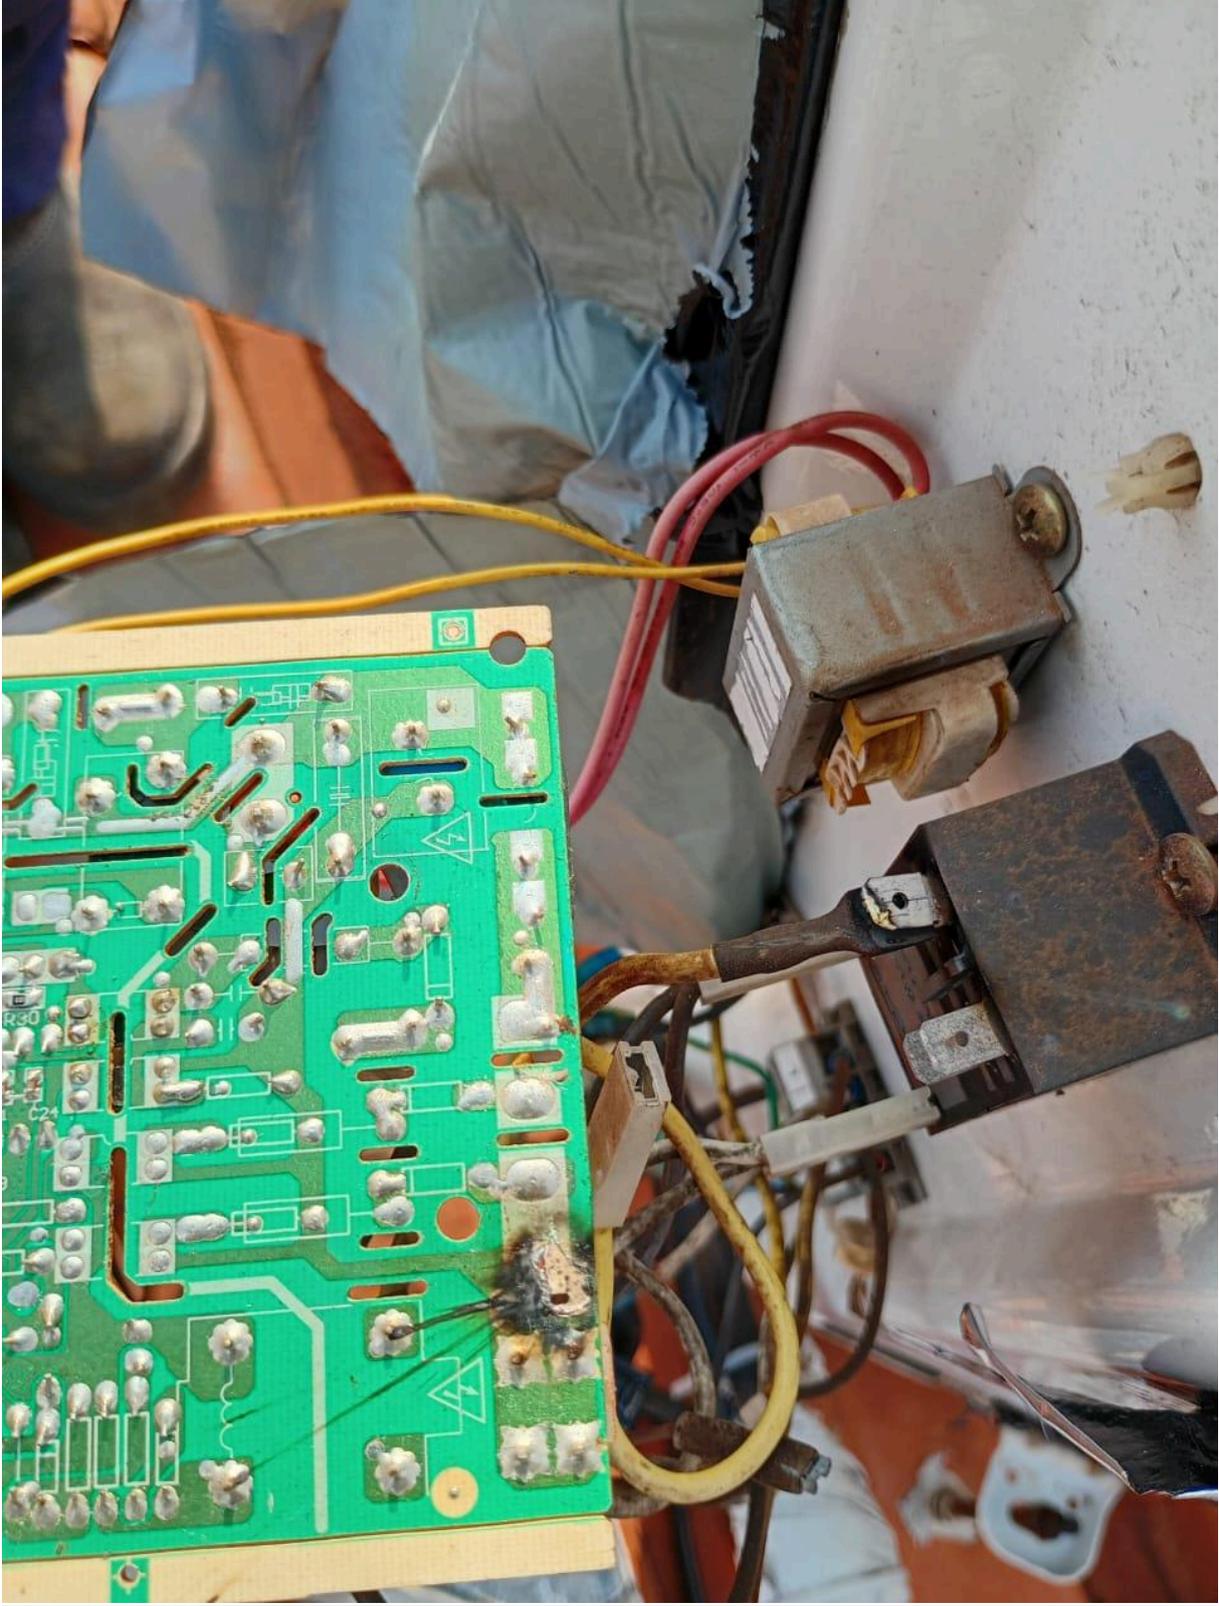

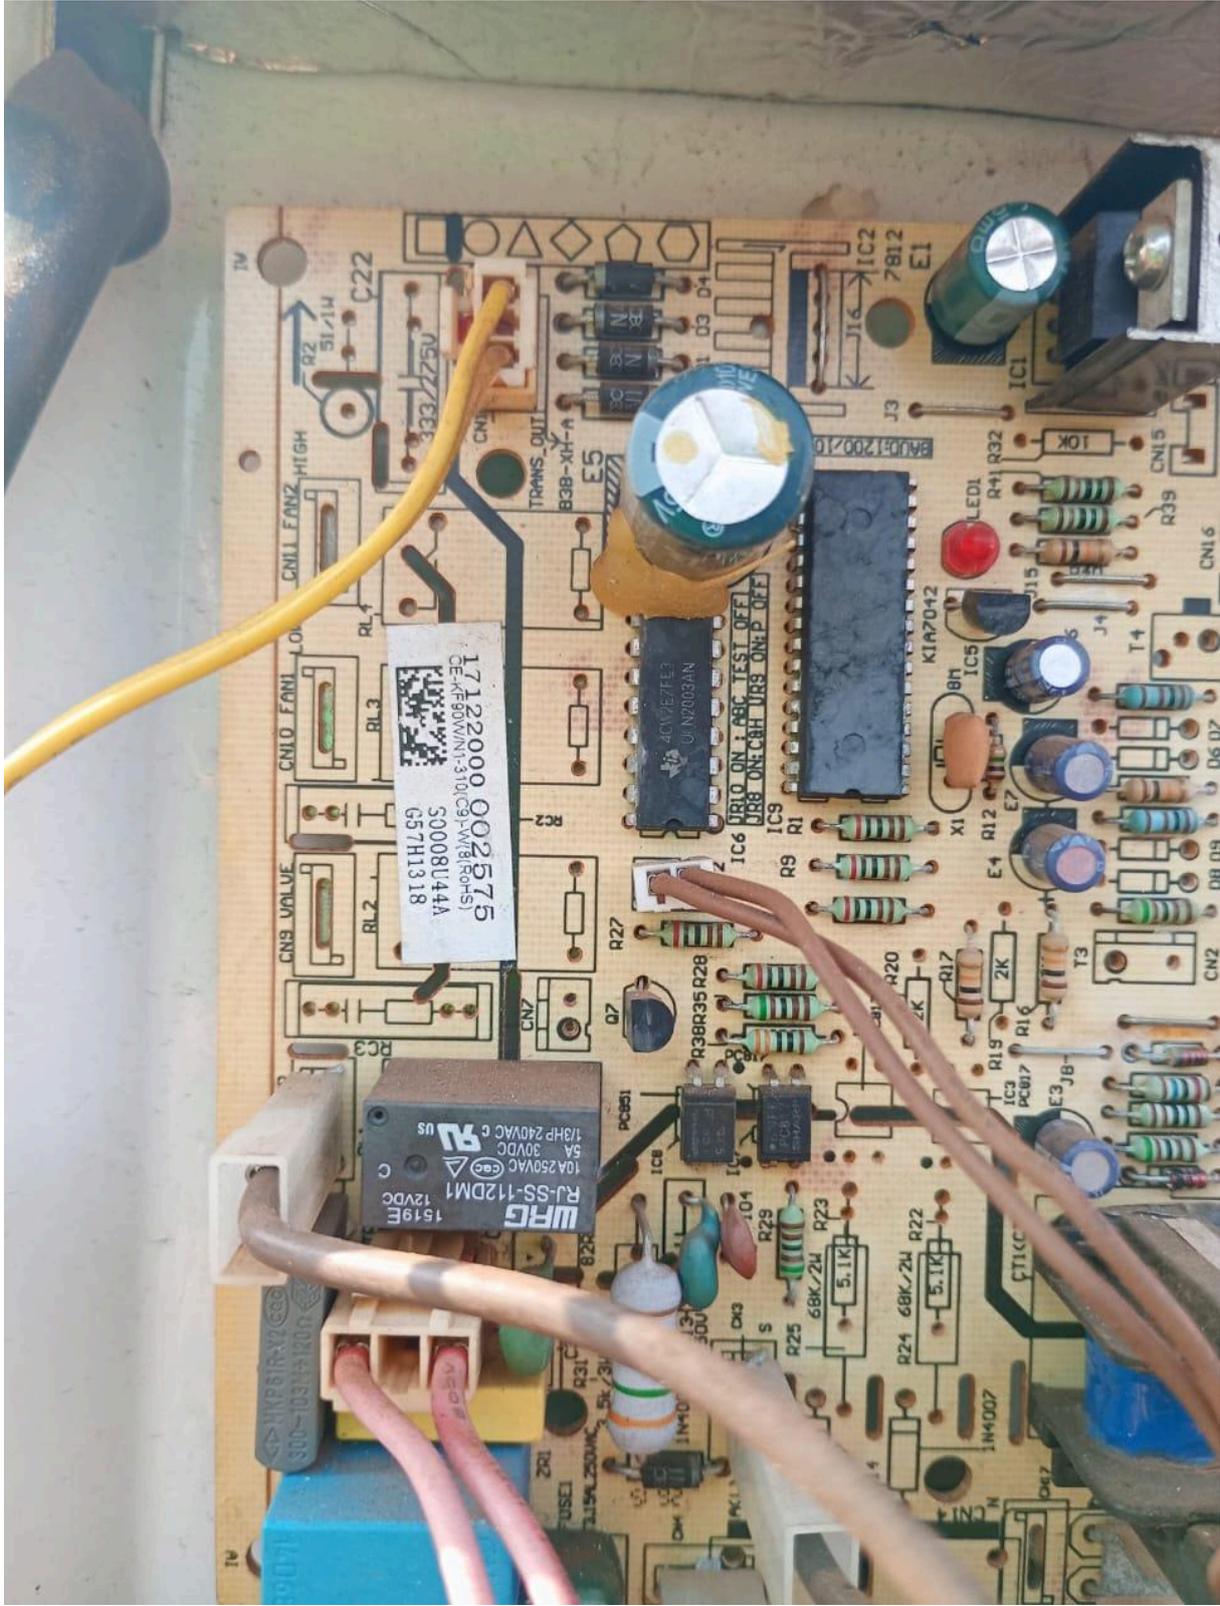



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D69B-57E4-511E-2F7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LÉA CRISTINA PEREIRA DA TRINDADE MARQUES (CPF 119.XXX.XXX-55) em 23/09/2024 10:11:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/D69B-57E4-511E-2F7B>